



**OKRESNÉ
RIADITEĽSTVO
HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO
ZBORU VO VEĽKOM KRTÍŠI**

Príse 723, 992 01 Modrý Kameň

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Modrý Kameň

ORHZ-VK1-2025/000461-001

npor. Ing. Stanislava Pagáčová/
096169/6562

14. 10. 2025

Vec

Opatrenia počas vykurovacieho obdobia - usmernenie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Veľkom Krtíši so sídlom v Modrom Kameni (ďalej len „OR HaZZ“) Vás žiada o spoluprácu pri sprístupnení informácie o opatreniach počas vykurovacieho obdobia prostredníctvom obecného rozhlasu (príloha č.1), na svojich webových stránkach, resp. na vývesnej tabuli (príloha č. 2,3,4) a poskytnutie uvedených informácií aj všetkým subjektom vo Vašej zriaďovacej pôsobnosti (školské a sociálne zariadenia a pod.).

Každoročne počas vykurovacej sezóny dochádza k požiarom rodinných domov, pričom najčastejšou príčinou vzniku požiaru je vyhorenie sadzi v komine, nesprávna inštalácia vykurovacích telies a ich poruchy.

OR HaZZ Vás preto upozorňuje na potrebu uplatnenia kompetencie obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov, a to najmä na výkon preventívnych protipožiarňových kontrol v rodinných domoch. Pri týchto kontrolách je potrebné oboznámiť občanov o protipožiarňových opatreniach súvisiacich s vykurovacím obdobím, k čomu odporúčame využiť priložený informačný materiál (príloha č. 2,3,4). Pri výkone uvedených kontrol má obec možnosť aplikovať ustanovenia § 23 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. - o vylúčení vecí z používania.

OR HaZZ Vás žiada o zaslanie informácie o počte vykonaných kontrol a o zistených nedostatkoch za obdobie od 1.10.2025 do 1.12.2025 na adresu stanislava.pagacova@minv.sk v termíne do 4.12.2025.

Akékoľvek informácie k uvedenej problematike Vám budú v prípade potreby poskytnuté na Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru vo Veľkom Krtíši so sídlom v Modrom Kameni.

Prílohy

1.Informácia pre občanov

2.Informačný bulletin pre obyvateľov

3.Plagát „Požiarne prevencia počas vykurovacej sezóny“

4.Bulletin - vykurovanie

plk. Ing. Radoslav Bukov
riaditeľ

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu ORHZ-VK1-2025/000461-001

Obec Bátorová, Bátorová 88, 991 26 Bátorová
Obec Suché Brezovo, Suché Brezovo, 991 03 Suché Brezovo
Obec Dolinka, Dolinka 211, 991 28 Dolinka
Obec Dolné Strháre, Dolné Strháre 126, 991 04 Dolné Strháre
Obec Horná Strehová, Horná Strehová 26, 991 02 Horná Strehová
Obec Horné Strháre, Horné Strháre 29, 991 04 Horné Strháre
Obec Chrastince, Chrastince 18, 991 08 Lesenice
Obec Ipeľské Predmostie, Ipeľské Predmostie 133/1, 991 10 Veľká Ves nad Ipľom
Obec Vrbovka, Vrbovka 56, 991 06 Želovce
Obec Kleňany, Kleňany 149, 991 10 Kleňany
Obec Koláre, Koláre 19, 991 09 Koláre
Obec Kosihovce, Kosihovce 251, 991 25 Kosihovce
Obec Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom, 991 11 Kosihy nad Ipľom
Obec Kováčovce, Kováčovce 52, 991 06 Želovce
Obec Lesenice, Lesenice 221, 991 08 Lesenice
Obec Malá Čalomija, Malá Čalomija 46, 991 08 Malá Čalomija
Obec Červeňany, Červeňany, 991 01 Červeňany
Obec Malý Krtíš, Družstevná 2, Malý Krtíš, 990 01 Veľký Krtíš
Obec Balog nad Ipľom, Hlavná 75, 991 11 Balog nad Ipľom
Obec Brusník, Brusník, 991 01 Brusník
Obec Ďurkovce, Ďurkovce 76, 991 27 Ďurkovce
Obec Kamenné Kosihy, Kamenné Kosihy 3, 991 27 Kamenné Kosihy
Obec Obeckov, Obeckov 137, 991 05 Obeckov
Obec Olováry, Olováry 129, 991 22 Bušince
Obec Pôtor, Pôtor 75, 991 03 Pôtor
Obec Čeláre, Čeláre 120, 991 22 Čeláre
Obec Dolné Plachtince, Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince
Obec Glabušovce, Glabušovce 24, 991 22 Bušince
Obec Chrtány, Chrtány 101, 991 21 Chrtány
Obec Kiarov, Kiarov 25, 991 06 Kiarov
Obec Slovenské Ďarmoty, Slovenské Ďarmoty 99, 991 07 Slovenské Ďarmoty
Obec Trebušovce, Trebušovce, 991 27 Trebušovce
Obec Malé Zlievce, Malé Zlievce 75, 991 22 Bušince
Obec Muľa, Muľa 20, 991 22 Bušince
Obec Pribelce, Pribelce 234, 991 25 Pribelce
Obec Šuľa, Šuľa 49, 991 01 Šuľa
Obec Veľké Straciny, Veľké Straciny 12, 990 01 Veľké Straciny
Obec Horné Plachtince, Horné Plachtince 75, 991 24 Dolné Plachtince
Obec Ľuboriečka, Ľuboriečka 113, 991 02 Ľuboriečka
Obec Nová Ves, Nová Ves 200, 991 05 Nová Ves
Obec Sucháň, Sucháň 82/82, 991 35 Sucháň
Obec Čebovce, Szedera Fabiana 320/162, 991 25 Čebovce
Obec Dolná Strehová, Hlavná 75, 991 02 Dolná Strehová
Obec Záhorce, Krtíšska 173/98, 991 06 Želovce
Obec Želovce, Želovce, 991 06 Želovce
Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince 110, 991 24 Stredné Plachtince
Obec Čelovce, Čelovce 113, 991 41 Čelovce
Obec Seľany, Seľany, 991 27 Seľany
Obec Senné, Senné 230, 072 13 Senné
Obec Veľká Ves nad Ipľom, Veľká Ves nad Ipľom 124, 991 10 Veľká Ves nad Ipľom
Obec Veľké Zlievce, Veľké Zlievce 127, 991 23 Veľké Zlievce
Obecný úrad v Dačovom Lome, Dačov Lom, 991 35 Dačov Lom
Obec Závada, okres Veľký Krtíš, Závada 54, 991 21 Závada
Obec Nenince, Hlavná 238/110, 991 26 Nenince
Obec Opatovská Nová Ves, Opatovská Nová Ves 189, 991 07 Slovenské Ďarmoty

Obec Sečianky, Sečianky 89, 991 10 Velka Ves nad Ipľom
Obec Bušince, Železničná 4, 991 22 Bušince
Obec Sklabiná, Sklabiná, 991 05 Sklabiná
Mesto Modrý Kameň, Mariánske námestie 1, 992 01 Modrý Kameň
Mesto Veľký Krtíš, J. A. Komenského 759/3, 990 01 Veľký Krtíš
Obec Širákov, Širákov, 991 27 Širákov
Obec Slovenské Kľačany, Slovenské Kľačany 66, 991 02 Slovenské Kľačany
Obec Hrušov, Hrušov 526, 991 42 Hrušov
Obec Veľká Čalomija, Veľká Čalomija 214, 991 09 Veľká Čalomija
Obec Veľký Lom, Veľký Lom 42, 991 03 Veľký Lom
Obec Vinica, Cesta slobody 466, 991 28 Vinica
Obec Malé Straciny, Malé Straciny, 990 01 Malé Straciny
Obec Vieska, okres Veľký Krtíš, Vieska 38, 991 02 Vieska
Obec Opava, Opava, 991 25 Opava
Obec Pravica, Pravica, 991 21 Pravica
Obec Zombor, Zombor 65, 991 22 Zombor

Vážení občania,

s príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov.

Touto cestou Vás chceme upozorniť na potrebu skontrolovať stav vykurovacích telies ešte pred ich použitím, inštalovať ich podľa návodu výrobcu a dbať na ich kontrolu počas prevádzky.

Do kotlov, kachlí a krbov patrí len určené palivo. Spaľovanie domáceho odpadu, či plastu zvyšuje riziko vzniku požiaru a súčasne dochádza k znečisteniu ovzdušia. V tesnej blízkosti krbov, kachlí a kotlov nesmú byť uložené žiadne horľavé látky, ktoré by sa mohli zapáliť od odletených žeravých častíc.

Komín, na ktorý je pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, musí byť pravidelne čistený a kontrolovaný v nasledovných lehotách :

- a) *raz za 4 mesiace*, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
- b) *raz za 6 mesiacov*, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynne palivá a ak ide o komín bez vložky
- c) *raz za 12 mesiacov*, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynne palivá a ak ide o komín s vložkou.

Komín, na ktorý je pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW a ide o spotrebič na tuhé palivá, alebo kvapalné palivá, kontrola a čistenie komína sa vykonáva *raz za 2 mesiace*.

Ak ide o spotrebič na plynne palivá, kontrola a čistenie komína sa vykonáva *raz za 6 mesiacov*.

Pravidelnú kontrolu a čistenie komínového telesa môže vykonávať užívateľ rodinného domu alebo inej stavby len vyhovujúcimi nástrojmi, prístrojmi a zariadeniami, alebo ju môže vykonávať prostredníctvom osoby odborne spôsobilej ako je kominár alebo revízny technik komínov.

NEZABUDNITE !

Čistenie a kontrola komína je povinnosťou každého občana a ak to nezvládnete sami, nechajte to na odborníka – kominára.

Bezpečné vzdialenosti vykurovacích telies a dymovodov od horľavých látok

Určuje vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 Z.z. v prílohe č.1 nasledovne:



Spotrebič podľa druhu paliva	Bezpečná vzdialenosť (mm)
♦ tuhé vo všetkých smeroch	800
♦ kvapalné vo všetkých smeroch	400
♦ plynové vo všetkých smeroch	200
♦ infrazčiarň na plynové palivo	
a) od hornej hrany	800
b) v smere sálania	1500
c) v ostatných smeroch	400
♦ elektrotepelné vo všetkých smeroch	200
♦ elektrický infrazčiarň	
a) od hornej hrany	400
b) v smere sálania	800
c) v ostatných smeroch	200
♦ elektrické akumulčné kachle	
a) v smere výfuku horúceho vzduchu	1000
b) v ostatných smeroch	200

NEZABUDNITE !!!

Najčastejšie príčiny vzniku požiarov v kategórii „vykurovanie“ súvisia práve s nedodržaním týchto vzdialeností a to najmä sušením rôzneho materiálu (napr. palivového dreva, odevov, obuvi...) pri, alebo na tepelnom spotrebiči, alebo vypadnutím uhlíkov do blízko uskladneného horľavého materiálu.

Ochranné podložky pred spotrebičmi na tuhé palivo

Minimálnu veľkosť určuje vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 Z.z. v §5 a prílohe č. 3-5 nasledovne:

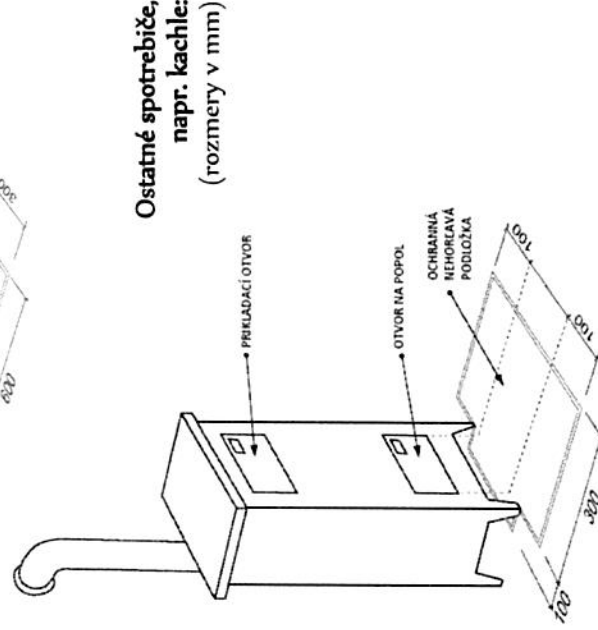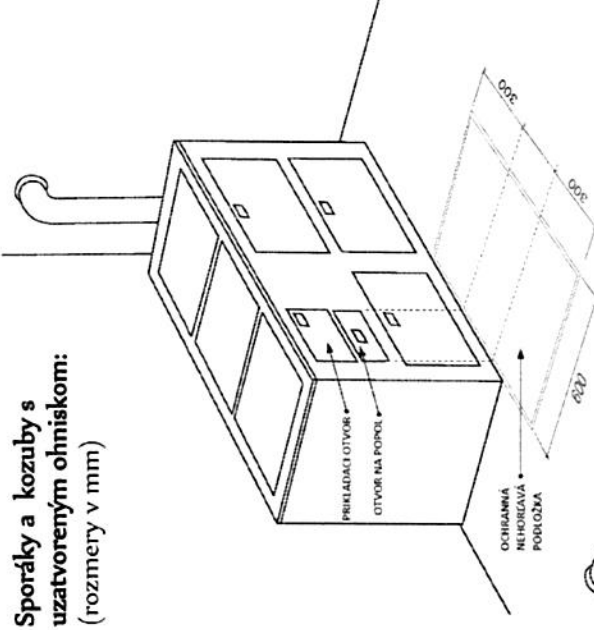

Lehoty na čistenie a kontrolu komína

Určuje vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 Z.z. v § 20 nasledovne:

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50 kW:

1. spotrebič je na plyn, kontrola a čistenie komína bez vložky sa vykonáva raz za 6 mesiacov
2. spotrebič je na plyn, kontrola a čistenie komína s vložkou sa vykonáva raz za 12 mesiacov
3. spotrebič je na tuhé palivo alebo kvapalné palivo kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 4 mesiace

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW:

1. Dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
2. Šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynové palivá

Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom. Ak táto lehota nie je určená, alebo ak dokumentácia chýba, tak sa čistí v lehotách rovnakých ako komín.

Pred prvým pripojením a pri zmene palivového spotrebiča je nutné odborné preskúšanie komína odborne spôsobilou osobou - kominárom.

NEZABUDNITE !!!


Čistenie a kontrola komína je povinnosť každého občana. Ak to nezvládnete sami, zavolajte kominára!

O čistení a kontrole komína musí byť vyhotovený záznam !

Zásady inštalácie a prevádzkovania palivových spotrebičov, komínov a dymovodov

- všetky palivové a elektrotepelné spotrebiče možno inštalovať a prevádzkovať len v súlade s návodom na používanie, ktorý vydal výrobca,
- v spotrebičoch možno používať len palivo na ktoré sú určené. Napr. v spotrebiči na tuhé palivo nemožno kúriť ani zakurovať horľavými kvapalinami,
- súčasťou prevádzkovania spotrebiča je aj vykonávanie jeho údržby podľa technickej normy, alebo tak ako určí jeho výrobca,
- komín aj dymovod musia byť vyhotovené tak, aby sa v nich mohla vykonávať kontrola a čistenie,
- komín musí byť označený štítkom,
- popol, po vybratí zo spotrebiča, možno ukladať len do nerozbitnej, plnostennej, nehorľavej nádoby,

Zásady umiestnenia drevenej konštrukcie v blízkosti komínov

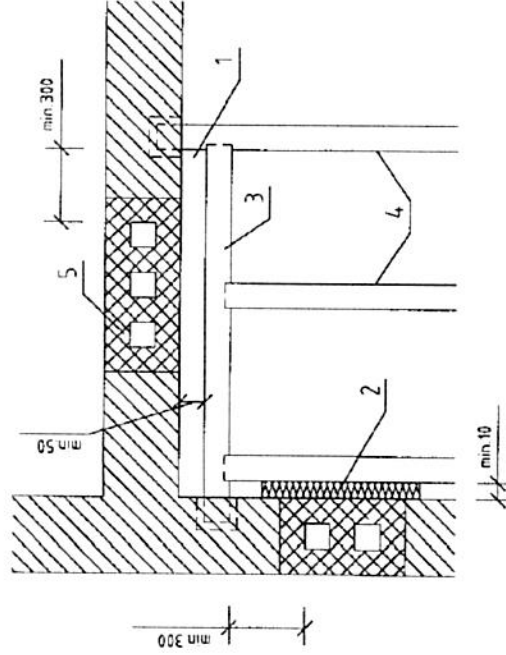

- min. voľná bezpečná vzdialenosť 50 mm
- bezp. vzdialenosť zmenšená nehorľavou tep. izoláciou
- trámová výmena, nosný trám
- viacvrstvový komín

Ako správne nahlásiť požiar, alebo inú udalosť?

- VOLAJTE na telefónne číslo: **150** alebo **112**,
- Bez paniky nahláste operačnému dôstojníkovi:
 - Svoje meno a priezvisko,
 - Čo horí (resp. čo sa stalo),
 - Kde horí (resp. kde sa udalosť stala),
 - Či je niekto zranený,
 - Telefónne číslo, z ktorého voláte,
 - Operačný dôstojník môže kľásť ďalšie otázky.
- Po ukončení nahlásenia, čakajte pri telefóne na spätné overenie!



POZOR!!!

Zneužitie tiesňovej linky je trestné!
Uvedomte si, že tým môžete blokovať linku práve vtedy, keď môžu potrebovať pomoc iní!



Brožúru vydalo:

Okresné riaditeľstvo HaZZ
vo Veľkom Krťi so sídlom v Modrom Kameni
Príše 723, 992 01 Modrý Kameň

Tel.: 047/4870096

Fax.: 047/4911339

www.minv.sk/?hasici-zachranari

Táto brožúra obsahuje len základné informácie v oblasti prevádzkovania a inštalácie tepelných spotrebičov, dymovodov a komínov.
Ďalšie podrobnosti nájdete vo vyhláske MV SR 401/2007 Z.z.

Protipožiarna ochrana v domácnostiach

Vykurovanie



OKRESNÉ
RIADITEĽSTVO
HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO
ZBORU VO VEĽKOM KRŤI




POŽIARNA PREVENCIA



POČAS VYKUROVACEJ SEZÓNY

1

Čisté komíny sú základom bezpečia. Každý majiteľ domu by si mal pravidelne nechať prehliadnúť a vyčistiť komínové teleso!

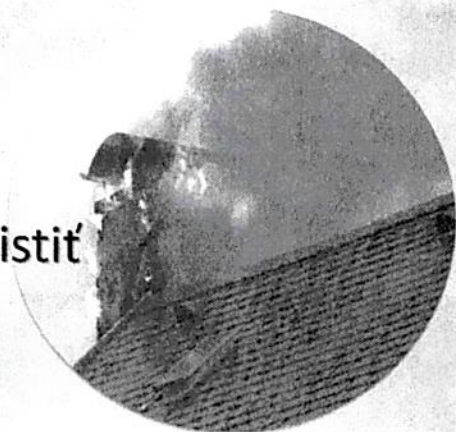


Do kotlov, kachlí a krbov patrí len určené palivo. Spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných vysoko horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru!

2

3

V tesnej blízkosti kotlov, kachleí a krbov nesmú byť uložené žiadne horľavé látky! Odletené žeravé častice pri kúrení môžu zapáliť drevo alebo papier uložený v tesnej blízkosti spotrebičov.

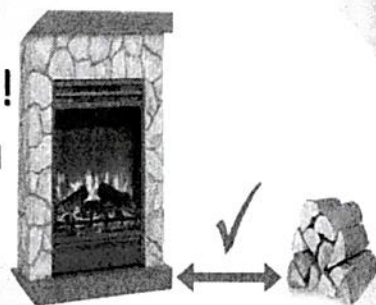

*Nepodceňujte nebezpečenstvo okolo Vás
a nebudte ľahostajní ku svojmu okoliu!*



HASIČI

www.hasicisr.sk

**ODPORUČANÉ LEHOTY VYKONÁVANIA
ČISTENIA A KONTROLY KOMÍNOV**

1.

**AK SÚ NA KOMÍNOVÉ TELESO
PRIPOJENÉ SPOTREBIČE S CELKOVÝM
TEPELNÝM VÝKONOM DO 50 KW:**

- A.** Raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá
- B.** Raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynne palivá a ak ide o komin bez vložky
- C.** Raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynne palivá a ak ide o komin s vložkou

2.

**AK SÚ NA KOMÍNOVÉ TELESO
PRIPOJENÉ SPOTREBIČE S CELKOVÝM
TEPELNÝM VÝKONOM NAD 50 KW:**

- A.** Raz za 2 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá
- B.** Raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynne palivá



PRAVIDLÁ BEZPEČNÉHO VYKUROVANIA

NA ROZKUROVANIE NEPOUŽÍVAJ
HORČAVÉ KVAPALINY

HROZÍ ICH ROZLIÁTIE
A VZPLANUTIE !!!

PRED VYKUROVACOU SEZÓNOU
SI NECHAJ VYČISTIŤ
A SKONTROLOVAŤ KOMÍN
A SADZE HORIA !!!

POPOĽ Z KOZUBA A KACHLÍ
VYSYP DO NEHORČAVEJ
A HZATVORENEJ NADOBÝ !!!

KOZUB A KACHLE
S HORIACIM OHŇOM

NENECHAJ BEZ DOZORU !!!

V BLÍZKOSTI VYKUROVACÍCH
SPOTREBIČOV NESUŠ ODEVY
A INÉ HORČAVÉ LÁTKY

HROZÍ ICH VZNietenie !!!

PRED KOZUB A KACHLE UMIESTNI
NEHORČAVÚ OCHRANNÚ PODLOŽKU

ISKRA MÔŽE

SPÔSOBIŤ POŽIAR !!!

 150

AK PREDSA VZNIKNE POŽIAR, ZAVOLAJ HASIČOV !!!

 MINISTERSTVO
VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY